

Всё оборудование применяется в составе трансформаторов сухого типа для осуществления термоконтроля и охлаждения. Отдельно от трансформатора не применяется. Это система монтируется в процессе производства трансформатора.

1 Электрический термо микроконтроллер T154 **Выполняет функцию контроля температуры и имеет 4 реле.**


Каталог страница 20. Технические параметры описаны полностью.

Корпус изготовлен из специального пластика для предотвращения возгорания



2 Температурный датчик типа ПТ100 HS code **9032.90.00 ТН ВЭД** 9025 19 800 9

Каталог страница 52

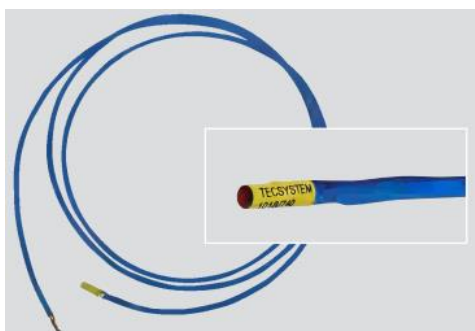

3 SCS BOXES HS code 8536.90.10

Каталог страница 57

Представляет собой пластиковую коробку с тремя или четырьмя датчиками ПТ 100



4 Вентиляторы серии ТТГ и ТГ HS code **8414.59.15 Код ТН ВЭД** 841459800

Каталог страница 64-66



5 BARRA UNIVERSAL HS code 8414.90.00 Код ТН ВЭД 841459800

Включает в себя планку из алюминия с установленными на ней тремя вентиляторами из серии TTG и TG

Каталог страница 67-68



6. VRT 200

Микроконтроллер за работой системы вентиляции. Выполняет функцию реле включения вентиляторов в два этапа. Контролирует корректную работу вентиляторов. Устанавливается для приема сигнала с T154 на включение системы охлаждения.

Каталог страница 62



К письму будет приложен каталог и можно будет посмотреть там дополнительную информацию.